

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 14
тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),
+7 (3452) 53-60-98 (факс),
office@suenco.ru
www.suenco.ru

Исх. № 16914 от «14» 11 2015г.

Заявитель: Клыга Т.В.

Договор об осуществлении технологического присоединения №ТЮ-15-0865-200 от 06.11.2015г.

Техническое задание в работу

Для электроснабжения объекта: «Планируемый к строительству индивидуальный жилой дом», который будет расположен на земельном участке (кадастровый номер 72:23:0429001:1805) по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Лопарева, 9 с максимальной мощностью 15кВт, III категория надежности электроснабжения предусмотреть следующее:

Объект	Источник финансирования
Демонтаж/Монтаж	
• «в ТП-411 силовой трансформатор ТТИ-315кВА/в ТП-411 силовой трансформатор ТМГ-400кВА».	3.05
• «в РУ-10кВ ТП-411 ПК-10/30 / в РУ-10кВ ТП-411 ПК-10/50».	3.05

Демонтаж/Монтаж:


- в ТП-411 взамен существующего силового трансформатора ТТИ-315кВА установить силовой трансформатор ТМГ-400кВА.
- установить (при необходимости) направляющие трансформатора в соответствии с размерами устанавливаемого оборудования.
- выполнить (при необходимости) реконструкцию площадки под силовой трансформатор, установить защитный кожух.
- в РУ-10кВ ТП-411 взамен существующего комплекта ПК-10/30 установить ПК-10/50.

Демонтированный силовой трансформатор сдать на склад ПАО «СУЭНКО» в исправном состоянии.

Проект демонтаж/монтаж оборудования в ТП-411 представить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления перспективного развития

С.В. Дуркин

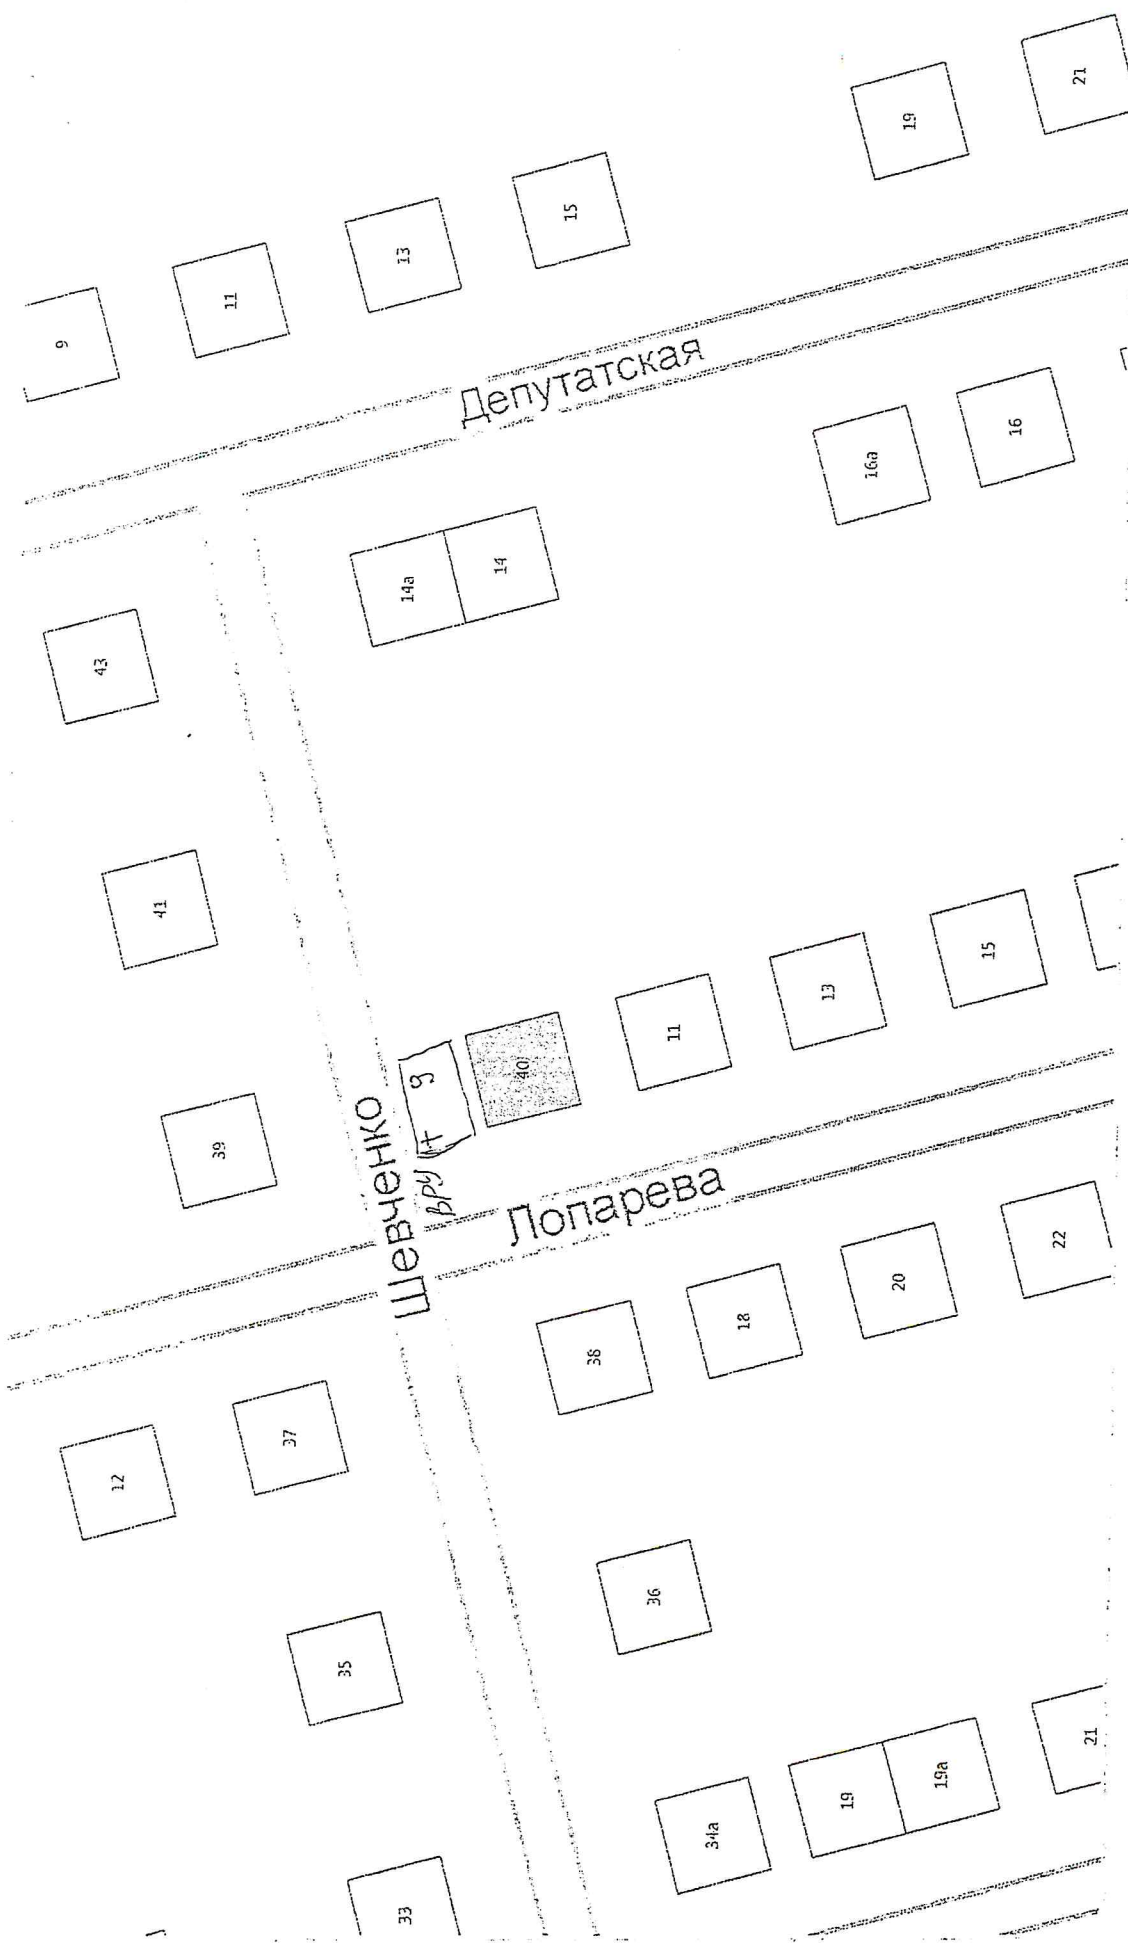

М.В.М. / ур. с. 000 / 000 / 000

д. № 000

Handwritten signature



Тюмень (июнь 2015)