

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская 14
тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),

office@suenco.ru
www.suenco.ru

Исх. № 16065 от «06» 11 2015 г.

На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Заявитель: Чадаева Г.Ф.
Договор технологического присоединения: № ЗД-15-0127-200 от 27.10.2015г.

Техническое задание в работу

Для электроснабжения энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома (далее Объект), расположенного по адресу: Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Береговая, 19 с максимальной мощностью – 15 кВт, (одно ВРУ-0,4 кВт) III категория надежности предусмотреть следующее.

Объект	Источник финансирования
Реконструкция	
• «ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая» (Бух. ВЛ-0,4 кВ /10 , ЭСК от ПС 110/10 кВ Новая Заимка ВЛ-10 кВ ф. "Коммунальный" Заводоуковский р-н (инв. № 001281)»	6.03
• «ВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф. «Береговая» (Бух. ВЛ-0,4 кВ / 8,6 , ЭСК от ПС 110/10 кВ Новая Заимка ВЛ-10 кВ ф. "Коммунальный" Заводоуковский р-н (инв. № 001282)»	6.03

1. Реконструкция:

1.1. ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая»:

- перенос существующей опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая» в район границы между земельными участками № 17 и № 19 по ул. Береговая;
- демонтаж пролета провода между существующими опорами № 30 и № 31 ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая»;
- монтаж провода СИП 4х16 мм² от существующей опоры № 30 до перенесенной опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая»;
- демонтаж двух пролетов провода между от опоры № 24 до опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая»;
- на реконструируемом участке ВЛ-0,4кВ восстановить электроснабжение наружного освещения и жилых домов, применив провод марки СИП (Торсада) сечением не менее 16 мм².

1.2. ВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф. «Береговая»:

- строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф. «Береговая» через существующую опору №27 до существующей опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП-761 ф. «Береговая», применить проводом СИП 3х50+54,6 мм², ж/б-опоры, тип количество опор определить проектом.

Демонтированное оборудование сдать на склад Южного филиала ПАО «СУЭНКО» в исправном состоянии.


Пересечение и сближение ВЛ-0,4кВ с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Реконструкцию электрических сетей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с оформлением прав собственности на электросетевые объекты.

Проект на реконструкцию, строительство ВЛ-0,4кВ представить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления перспективного
развития ПАО «СУЭНКО»


С.В. Дуркин

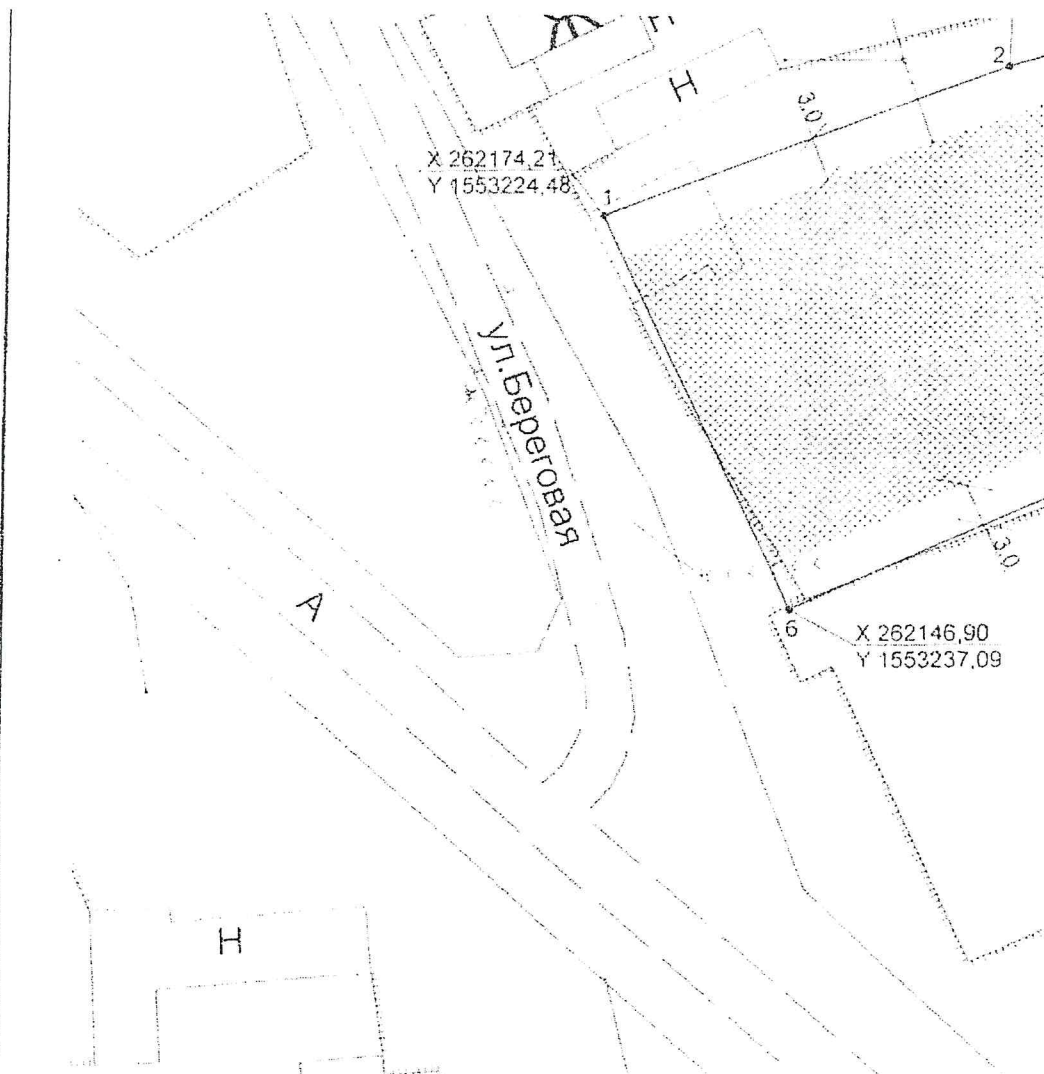

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе, выполненной ФГУП "ЗапСибАГП" (состояние местности 2006-2008 г.г.)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 06.08.2015 г. отделом ИСОГД МУ "ЕРЦ"

✓

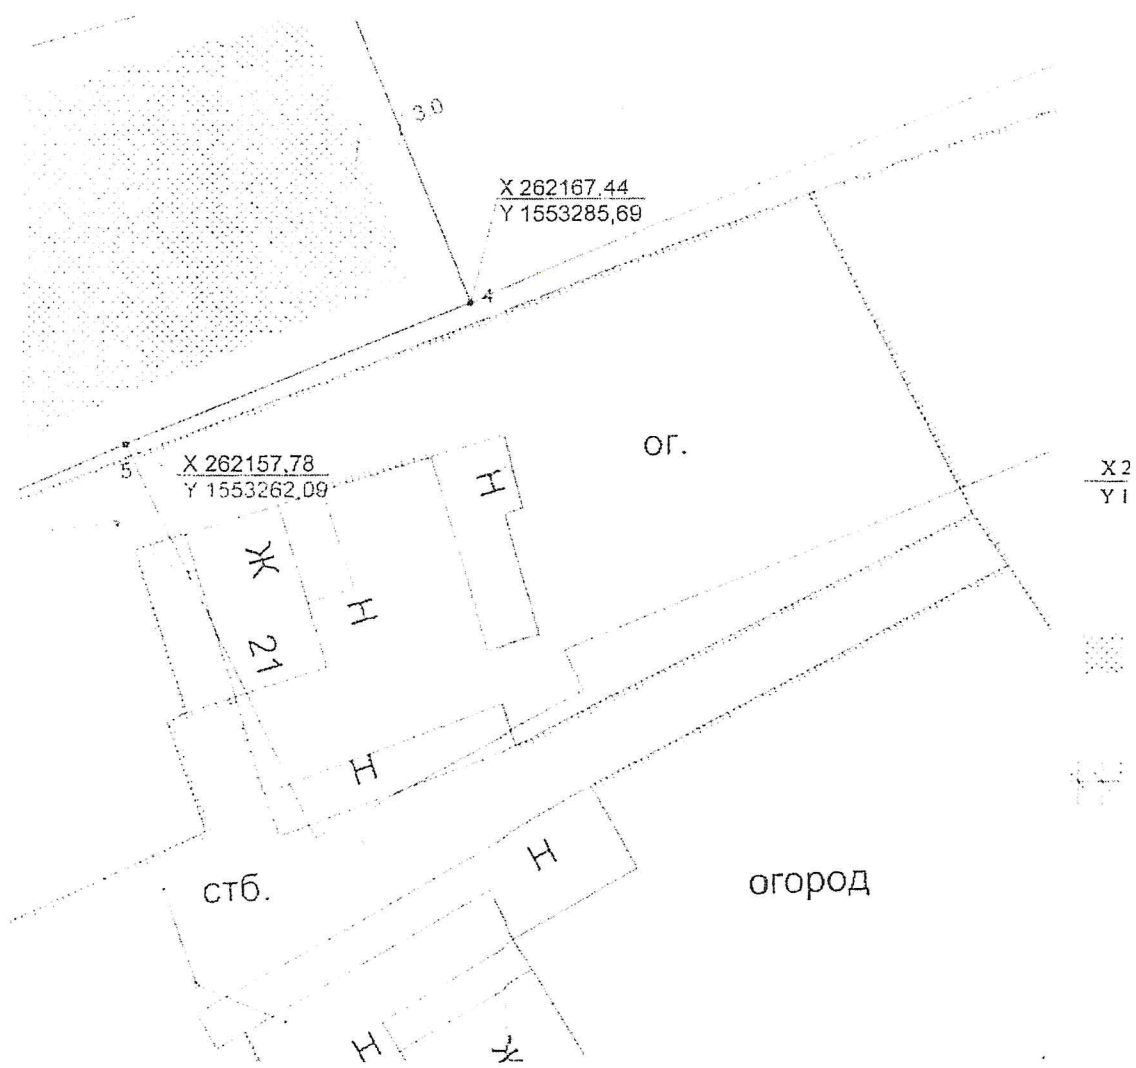

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Гл. специалист отдела	Кретов А.С.	<i>[Signature]</i>	
Специалист	Каташаев И.Н.	<i>[Signature]</i>	