

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
 ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
 р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
 ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
 к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
 625023, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская 14
 тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
 +7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),
 +7 (3452) 53-60-98 (факс),
 office@suenco.ru
 www.suenco.ru

Исх. № ТЮ-15-0912-400 / 16702 от «28» 10 2015 г.

На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Заявитель: Огурцов В.В.

Договор технологического присоединения № ТЮ-15-0912-200 от 21.10.2015г.

Техническое задание в работу

Для электроснабжения энергопринимающих устройств незавершенного строительством объект, который расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Утренняя, 13, максимальной мощностью 15кВт (380) III категория надежности электроснабжения предусмотреть следующее:

Объект	Источник финансирования
Строительство	
• ВЛ-0,4кВ ТП-872 ф. «Егорьевская» от опоры № 13 ВЛ-10кВ ПС-«Щербаковская» ф. «Запсибкомбанк» отпайка на ТП-872 (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ ТП-872 ф. «Егорьевская»)	6.03

Строительство:

- строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-872 ф. «Егорьевская» (расположенной возле земельного участка Русякова А.А., по адресу: г. Тюмень, р-н п.Тарманы, ул. Романтиков, уч. 213) до земельного участка Огурцова В.В., расположенного по адресу: г. Тюмень, р-н п.Тарманы, ул. Утренняя, 13. Применить ж/б опоры, количество определить проектом, провод марки СИП, сечением 16мм².


Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-872 ф. «Егорьевская» осуществляется по техническому заданию № 16702 от 30.10.2012г.

Пересечение и сближение ВЛ-0,4кВ с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Строительство электрических сетей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с оформлением прав собственности на электросетевые объекты.


Проект на строительство ВЛ-0,4кВ предоставить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления перспективного развития ПАО «СУЭНКО»



С.В. Дуркин

Трам разномолочный ДТТУ

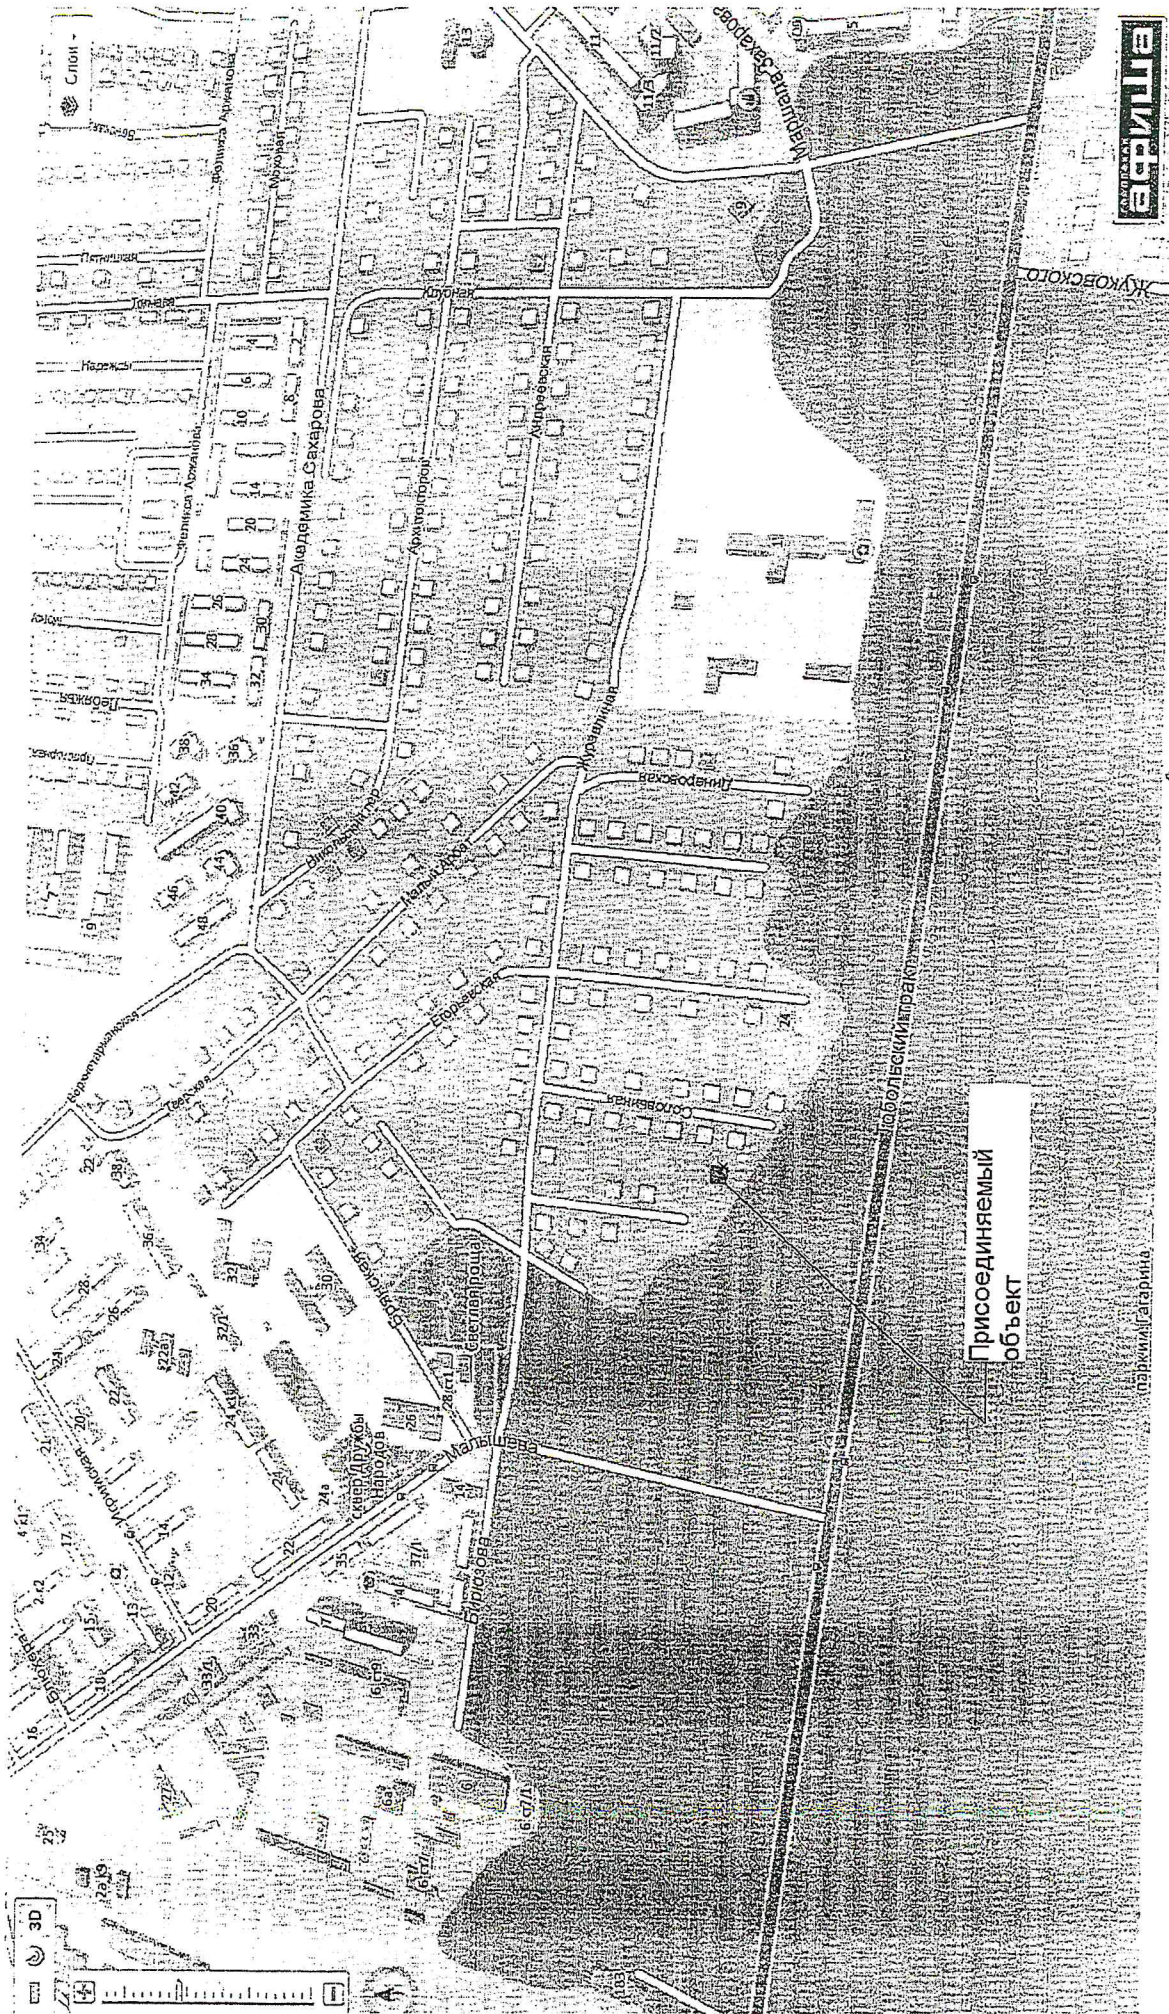

09.10.2015г. ✓

Суряев В.В.

✓